


Начальнику
РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям
Целиноградского района
Департамента по ЧС Акмолинской области
Министерства по ЧС РК»
полковнику Кенжебек С

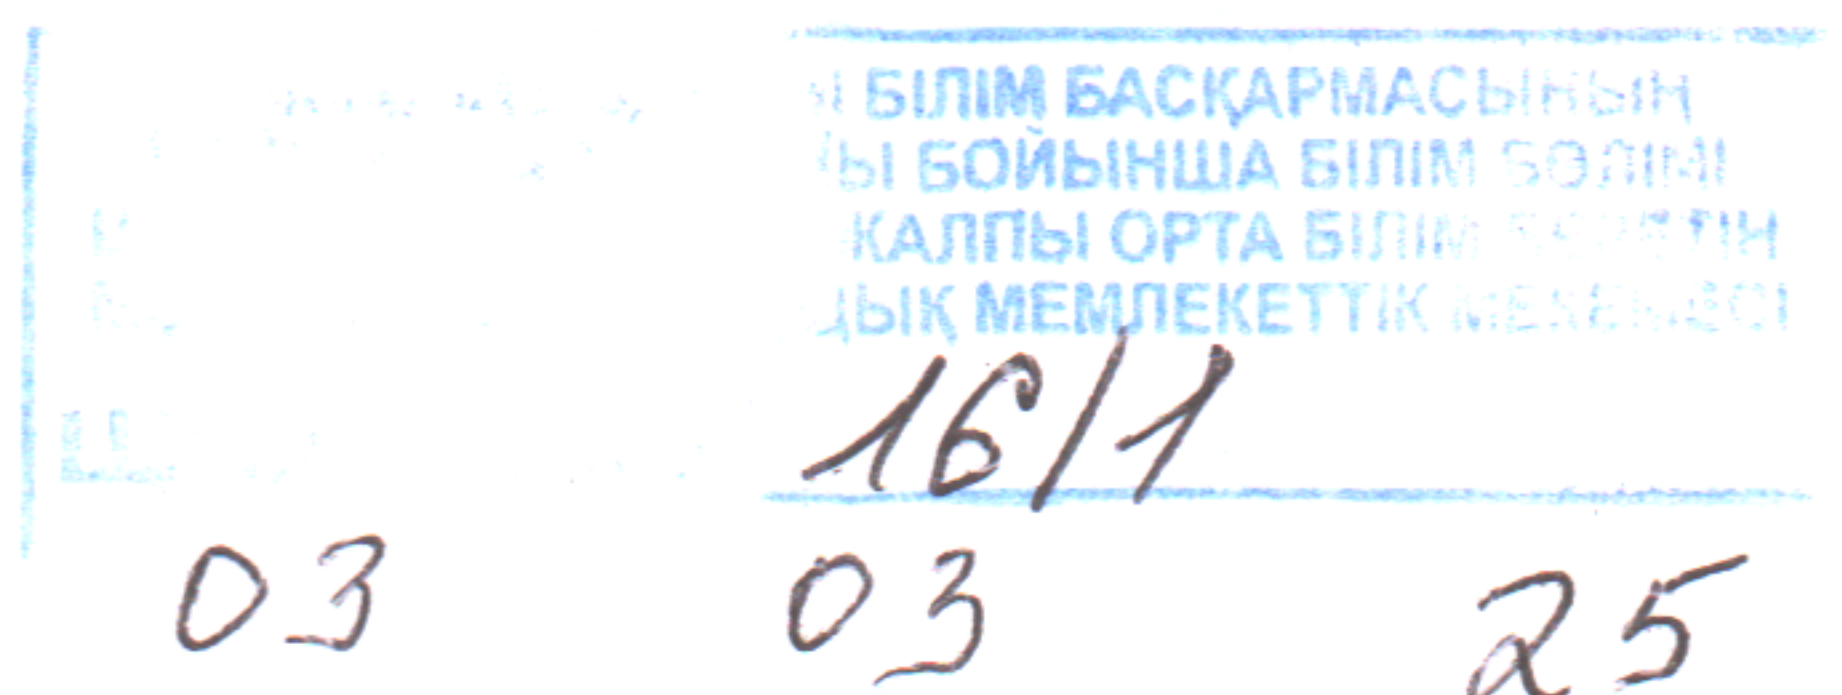

Информация

По итогам проверки были сделаны определенные замечания выписано предписание об устранение нарушений № 36 от 27.03.2025года. Администрация школы доводит до вашего сведения что все нарушения выявленный входе проверки устранены.

1. В здании школы на всех этажах планы эвакуации приведены в соответствующий вид, указаны расположение кнопок ручных пожарных извещателей
2. Систему оповещения привели в исправное состояние.
3. На дверях чердачного помещения размещена информация о месте нахождения ключей.
4. Договор №266 от 05.02.2025года услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

Директор школы:



Т.М.Ганеев